


hc energía ESQUEMAS DE ACOMETIDA EN ARQUETA CON TALLO HORIZONTAL

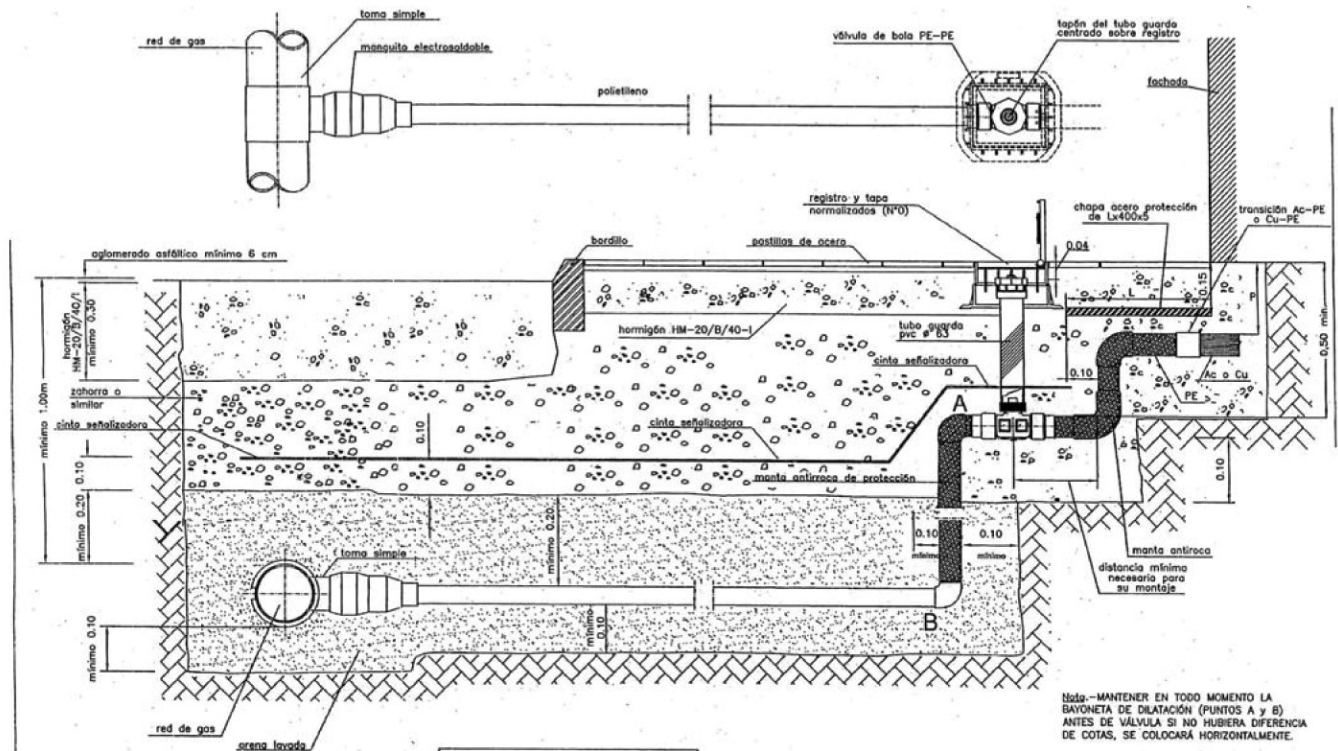

Nota—MANTENER EN TODO MOMENTO LA BAYONETA DE DILATACIÓN (PUNTOS A y B) ANTES DE VÁLVULA SI NO HUBIERA DIFERENCIA DE COTAS, SE COLOCARÁ HORIZONTALMENTE.

P.- PROFUNDIDAD DETERMINADA CON LA TRANSICIÓN. SI ÉSTA FUERE INFERIOR A 0,50, SE PROTEGERÁ SEGÚN CROQUIS (CHAPA DE ACERO DE PROTECCIÓN Lx400x50)

SI P>50, SE TAPARÁ DE LA FORMA HABITUAL (ZAHORRAS, HM-20/B/40/1 DE ACERA, ETC.)

<p>HidroCarbónica Instituto de Ingeniería y Tecnología Barridos y Limpieza S.A.S.</p>	PLANO DE:	ORIGEN	FECHA	ESCALA
	DETALLE DE ACOMETIDA CON ARQUETA Nº 0 Y TRANSICIÓN HORIZONTAL PARA LA SALIDA DE ARMARIO ENTERRADA (SOBRE RED EN MONTAJE)	C. G. M.	OCT-08	ENCUENTRO II
		CLASIFICACIÓN	FECHA	Nº
			MARZO-04	PT/P-VA-15